GMR BOURGOGNE
Pont Jeanne Rose
71210 ECUISSES
Tél : 03 85 77 55 55

Plan de zonage du réseau de transport électrique de tension ≥ 45 kV

(décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 - arrêté du 16 novembre 1994)

Commune de Courtefontaine
Département de JURA

Limite de la commune

Zonage du réseau électrique de transport (aérien et souterrain)

autorisation IGN (2220) Référence : CZ39172-20101025 Date d'édition : 04/02/2015
Code Insee : 39172

400kV 225kV 150kV 90kV 63kV <63kV Hors tension Fibre optique
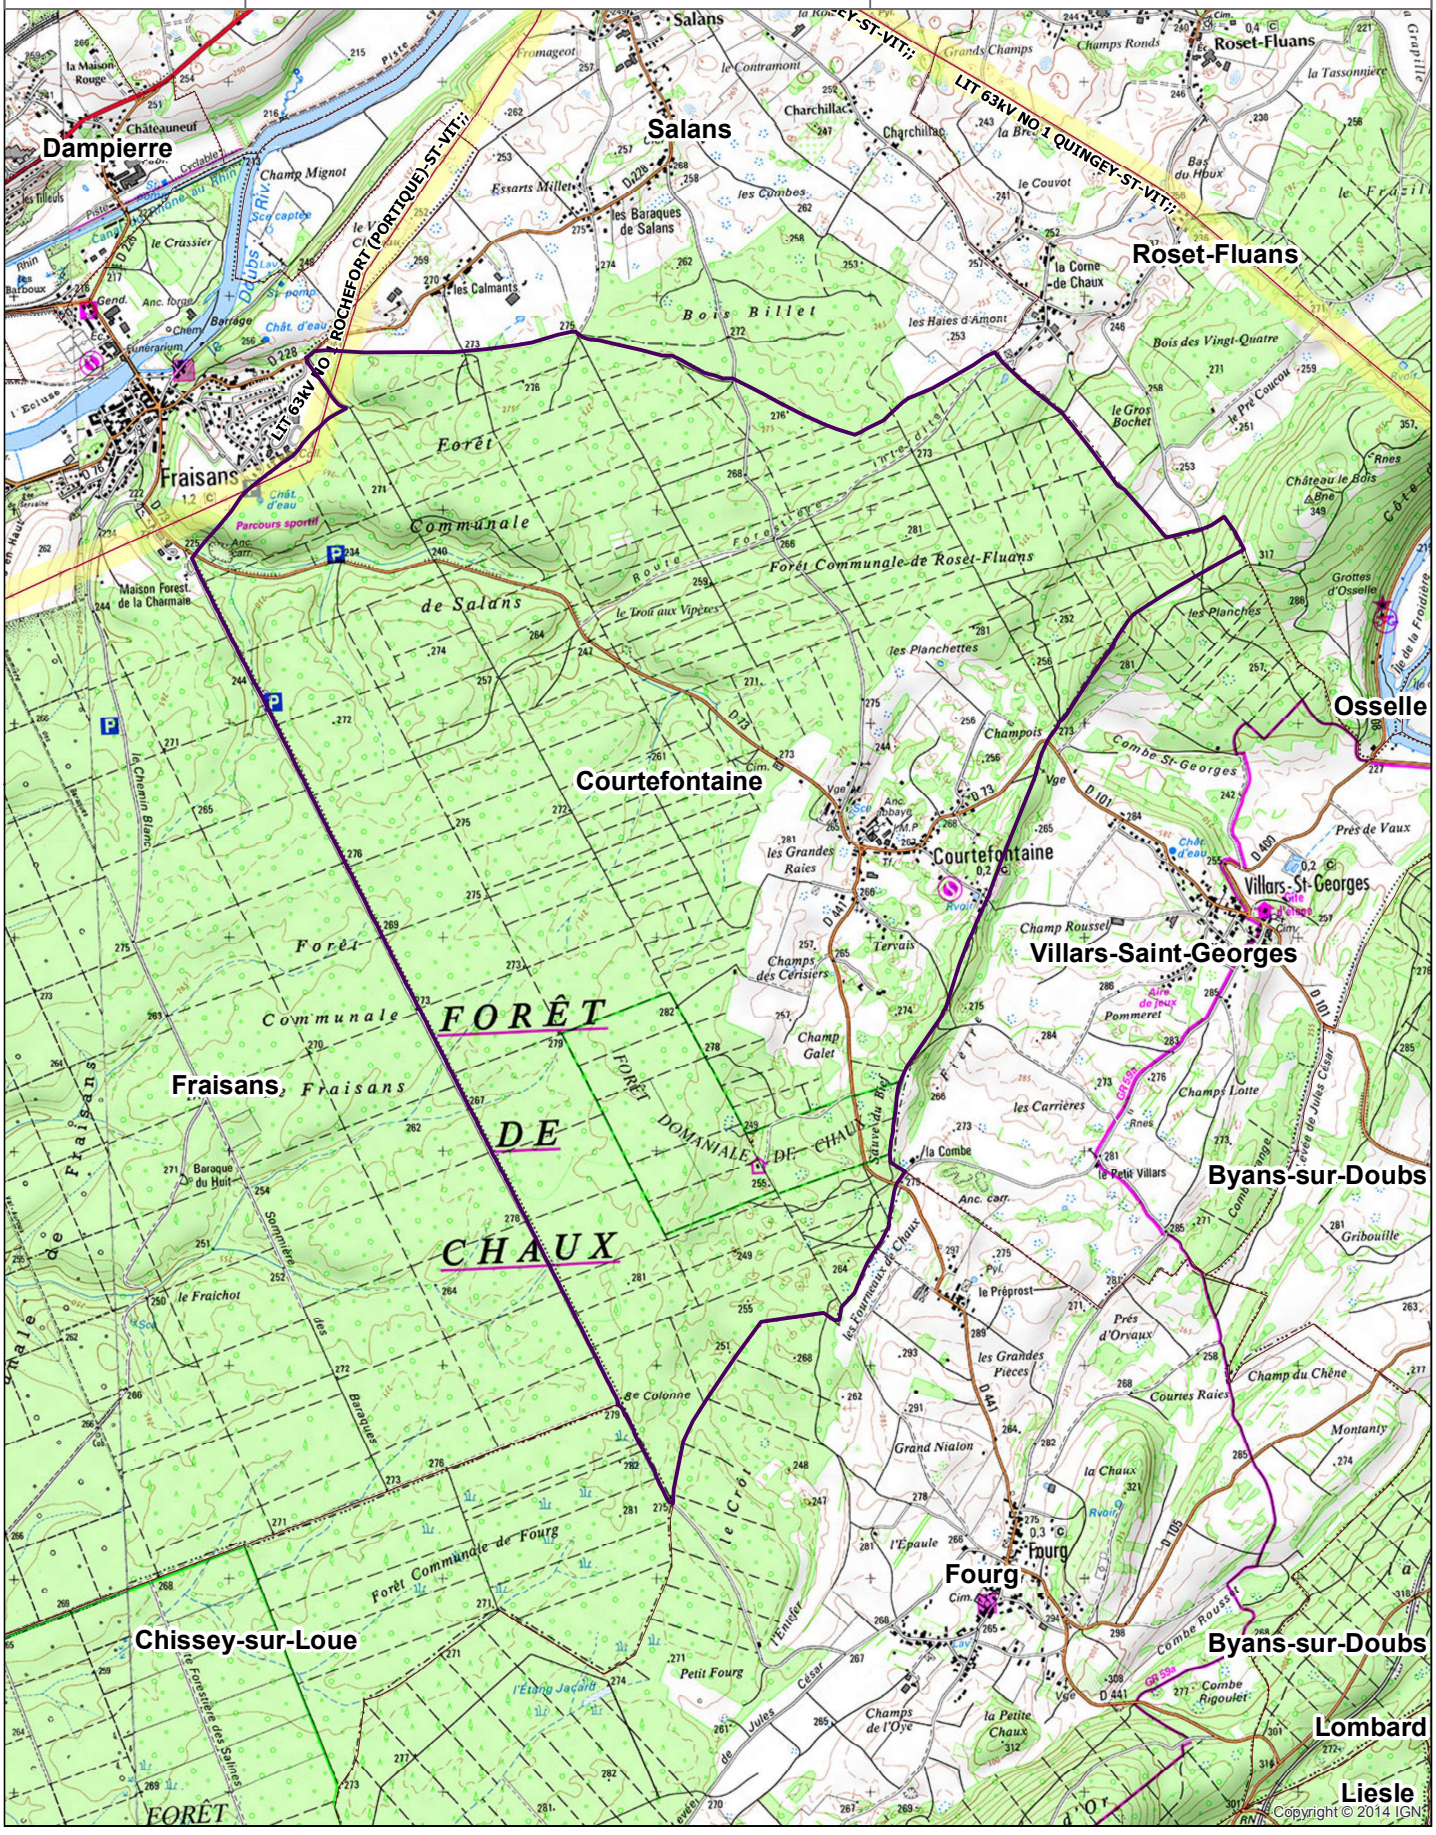
0 250 500 1 000 m.